Bruto vloeroppervlakte

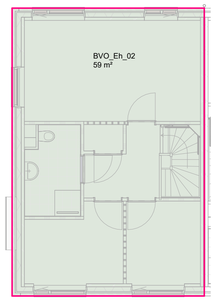

tweede verdieping

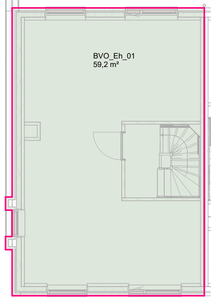

eerste verdieping

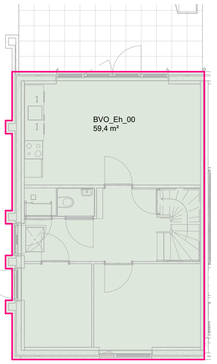

begane grond

Gebruiksoppervlakte

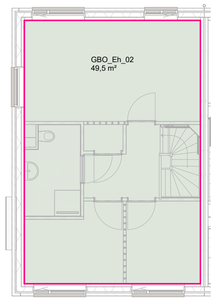

tweede verdieping

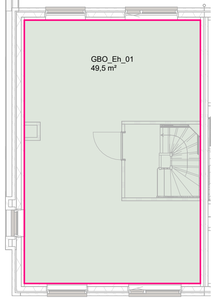

eerste verdieping

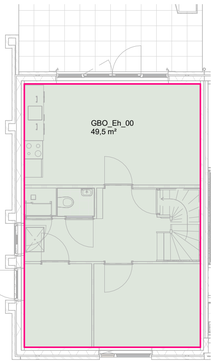

begane grond

Verblijfsgebieden

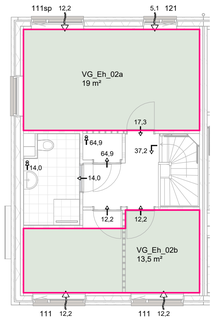

tweede verdieping

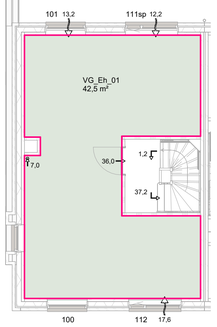

eerste verdieping

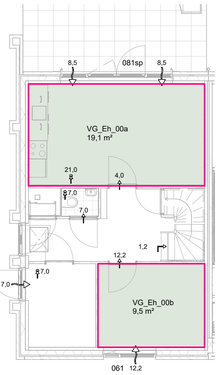

begane grond

Verblijfsruimten

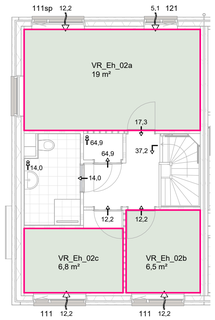

tweede verdieping

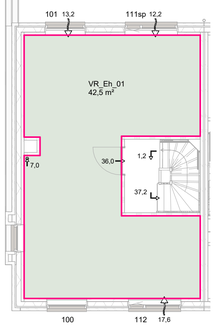

eerste verdieping

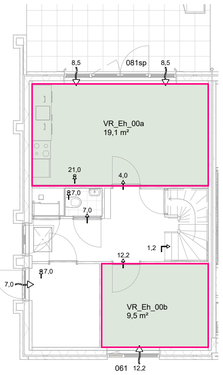

begane grond

Rioleringsschema's

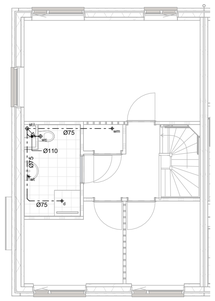

tweede verdieping

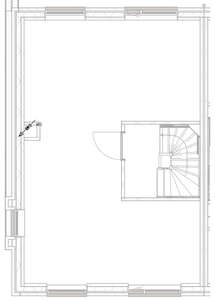

eerste verdieping

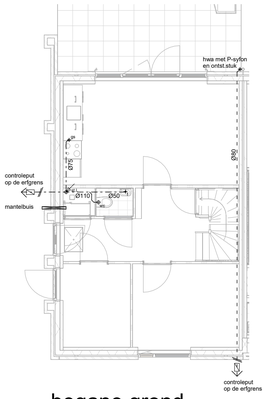

begane grond

GO	GO opp.	VG	VG opp.	VR	VR opp.	ruimte	ruimte opp.	kozijn	onderdeel	glasvlak Ad	kozijn Ad	α	β	ε	Cb	Ae	VR Ae	VG Ae	opp. opening	opening hoek	factor J	factor v	onderdeel qv	kozijn qv	VR qv	VR S	VG qv	VG S
Eh | woonfunctie																												
GBO_Eh_00	49,45 m²	VG_Eh_00a	19,15 m²	VR_Eh_00a	19,15 m²	keuken	18,97 m²	merk 081sp	stapeldorpel_links		4,54 m²	24°	22°	90°	0,75	3,41 m²	3,41 m²	3,41 m²	2,05 m²	90°	1,00	0,4	820,00	1664,00	1664,00	86,89	1664,00	86,89
									stapeldorpel_rechts_vaste_deur										2,11 m²	90°	1,00	0,4	844,00					
									Vast glas	1,16 m²																		
									Vast glas	1,16 m²																		
									Vast glas	1,11 m²																		
									Vast glas	1,11 m²																		
		VG_Eh_00b	9,50 m²	VR_Eh_00b	9,50 m²	studie	9,50 m²	merk 061	Draaikiep Rechts (ex rooster)		2,12 m²	20°	23°	90°	0,77	1,64 m²	1,64 m²	1,64 m²	0,50 m²	90°	1,00	0,4	200,00	200,00	200,00	21,05	200,00	21,05
									Vast glas	0,30 m²																		
									Vast glas	1,69 m²																		
									Vast glas	0,13 m²																		
GBO_Eh_01	49,45 m²	VG_Eh_01	42,46 m²	VR_Eh_01	42,46 m²	woonkamer	42,46 m²	merk 055	Vast glas	1,17 m²	1,17 m²	40°	33°	90°	0,58	0,68 m²	6,78 m²	6,78 m²						0,00	340,00	8,01	340,00	8,01
								merk 100	Vast glas	1,90 m²	1,90 m²	20°	23°	90°	0,77	1,46 m²								0,00				
								merk 101	Vast glas	1,81 m²	1,81 m²	20°	22°	90°	0,77	1,40 m²								0,00				
								merk 111sp	Draaikiep Links (ex rooster)		2,11 m²	20°	23°	90°	0,77	1,63 m²			0,36 m²	90°	1,00	0,4	144,00	144,00				
									Vast glas	1,84 m²																		
									Vast glas	0,18 m²																		
									Vast glas	0,10 m²																		
								merk 112	Draaikiep Rechts (ex rooster)		2,10 m²	20°	23°	90°	0,77	1,61 m²			0,49 m²	90°	1,00	0,4	196,00	196,00				
									Vast glas	0,29 m²																		
									Vast glas	1,67 m²																		
									Vast glas	0,13 m²																		
GBO_Eh_02	49,45 m²	VG_Eh_02a	18,97 m²	VR_Eh_02a	18,97 m²	slaapkamer 1	18,97 m²	merk 100	Vast glas	1,90 m²	1,90 m²	20°	23°	90°	0,77	1,46 m²	3,93 m²	3,93 m²						0,00	340,00	17,92	340,00	17,92
								merk 111sp	Draaikiep Links (ex rooster)		2,11 m²	20°	23°	90°	0,77	1,63 m²			0,36 m²	90°	1,00	0,4	144,00	144,00				
									Vast glas	1,84 m²																		
									Vast glas	0,18 m²																		
									Vast glas	0,10 m²																		
								merk 121	Draaikiep Rechts (ex rooster)		1,08 m²	20°	23°	90°	0,77	0,84 m²			0,49 m²	90°	1,00	0,4	196,00	196,00				
									Vast glas	0,13 m²																		
									Vast glas	0,29 m²																		
									Vast glas	0,66 m²																		
		VG_Eh_02b	13,53 m²	VR_Eh_02b	6,53 m²	slaapkamer 3	6,53 m²	merk 111	Draaikiep Rechts (ex rooster)		2,10 m²	20°	23°	90°	0,77	1,61 m²	1,61 m²	3,22 m²	0,49 m²	90°	1,00	0,4	196,00	196,00	196,00	30,02	392,00	28,97
									Vast glas	0,29 m²																		
									Vast glas	1,67 m²																		
									Vast glas	0,13 m²																		
				VR_Eh_02c	6,78 m²	slaapkamer 2	7,56 m²	merk 111	Draaikiep Rechts (ex rooster)		2,10 m²	20°	23°	90°	0,77	1,61 m²	1,61 m²		0,49 m²	90°	1,00	0,4	196,00	196,00	196,00	28,91		
									Vast glas	0,13 m²																		
									Vast glas	0,29 m²																		
									Vast glas	1,67 m²																		
		<overig>		<overig>		berging	6,01 m²																					
						hal	9,87 m²																					
						techniek	1,28 m²																					
						toilet	1,13 m²																					
						meterkast	0,97 m²																					
						overloop	5,93 m²																					
						overloop	7,81 m²																					
						badkamer	5,16 m²																					
						techniek	1,11 m²																					
148,35 m²		103,61 m²		103,39 m²			143,26 m²																					

Percentage verblijfsgebied (VG) in gebruiksoppervlak (GO) : 69,8 %

Alle verblijfsgebieden (VG) voldoen aan de gestelde eis van 10% Equivalent daglichtoppervlakte. (NEN 2057:2011+C1:2011)

Alle verblijfsruimten (VR) voldoen aan de gestelde eis van 0,5m² Equivalent daglichtoppervlakte. (NEN 2057:2011+C1:2011)

Alle verblijfsgebieden (VG) voldoen aan de gestelde eis van 6 dm³/s/m² spuicapaciteit. (NEN 1087:2001 paragraaf 5.4)

Alle verblijfsruimten (VR) voldoen aan de gestelde eis van 3 dm³/s/m² spuicapaciteit. (NEN 1087:2001 paragraaf 5.4)

GO	GO opp.	VG	VG opp.	VR	VR opp.	ruimte	ruimte opp.	ruimte vereist	ruimte natuurlijke toevoer	ruimte natuurlijke afvoer	ruimte overstroom toevoer	ruimte overstroom afvoer	ruimte mech. afvoer	ruimte totale capaciteit	VR vereist	VR natuurlijke toevoer	VR overstroom toevoer effectief	VR totale capaciteit	VR percentage van buiten	VG vereist	VG natuurlijke toevoer	VG overstroom toevoer effectief	VG totale capaciteit	VG percentage van buiten
Eh | woonfunctie																								
GBO_Eh_00	49,45 m²	VG_Eh_00a	19,15 m²	VR_Eh_00a	19,15 m²	keuken	18,97 m²	21,00	17,00	0,00	4,00	0,00	21,00	21,00	21,00	17,00	4,00	21,00	81 %	21,00	17,00	4,00	21,00	81 %
		VG_Eh_00b	9,50 m²	VR_Eh_00b	9,50 m²	studie	9,50 m²	0,00	12,20	0,00	0,00	12,20	0,00	12,20	7,00	12,20	0,00	12,20	174 %	8,55	12,20	0,00	12,20	143 %
GBO_Eh_01	49,45 m²	VG_Eh_01	42,46 m²	VR_Eh_01	42,46 m²	woonkamer	42,46 m²	0,00	43,00	0,00	0,00	36,00	7,00	43,00	29,72	43,00	0,00	43,00	145 %	38,21	43,00	0,00	43,00	113 %
GBO_Eh_02	49,45 m²	VG_Eh_02a	18,97 m²	VR_Eh_02a	18,97 m²	slaapkamer 1	18,97 m²	0,00	17,30	0,00	0,00	17,30	0,00	17,30	13,28	17,30	0,00	17,30	130 %	17,07	17,30	0,00	17,30	101 %
		VG_Eh_02b	13,53 m²	VR_Eh_02b	6,53 m²	slaapkamer 3	6,53 m²	0,00	12,20	0,00	0,00	12,20	0,00	12,20	7,00	12,20	0,00	12,20	174 %	14,00	24,40	0,00	24,40	174 %
				VR_Eh_02c	6,78 m²	slaapkamer 2	7,56 m²	0,00	12,20	0,00	0,00	12,20	0,00	12,20	7,00	12,20	0,00	12,20	174 %					
		<overig>		<overig>		berging	6,01 m²	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00										
						hal	9,87 m²	0,00	0,00	0,00	12,20	12,20	0,00	12,20										
						techniek	1,28 m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
						toilet	1,13 m²	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	7,00										
						meterkast	0,97 m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
						overloop	5,93 m²	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00	38,40										
						overloop	7,81 m²	0,00	0,00	0,00	116,10	116,10	0,00	116,10										
						badkamer	5,16 m²	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	14,00										
						techniek	1,11 m²	0,00	0,00	0,00	64,90	0,00	64,90	64,90										
148,35 m²		103,61 m²		103,39 m²			143,26 m²																	

Alle ruimten zijn in balans (de hoeveelheid toegevoerde lucht is gelijk aan hoeveelheid afgevoerde lucht)

Alle ruimten beschikken over voldoende capaciteit voor luchtverversing

Alle verblijfsruimten (VR) beschikken over voldoende capaciteit voor luchtverversing (minimaal 0,7 dm³/s/m² luchtverversing, met een minimum van 7 dm³/s) (NEN 1087:2001)

Alle verblijfsgebieden (VG) beschikken over voldoende capaciteit voor luchtverversing (minimaal 0,9 dm³/s/m² luchtverversing, met een minimum van 7 dm³/s) (NEN 1087:2001)

Alle verblijfsgebieden (VG) beschikken over voldoende 'percentage van buiten' voor luchtverversing (minimaal 50 %)

Minimale capaciteit van de voorziening voor luchtverversing volgens artikel 3.29 lid 5 : 69,18 dm³/s

BRUTO VLOEROPPERVLAKTE (BVO)		
Nummer	Oppervlakte [m²]	Verdieping
BVO_Eh_00	59,36	begane grond
BVO_Eh_01	59,17	eerste verdieping
BVO_Eh_02	58,99	tweede verdieping
Totaal:	177,51	

GEBRUIKSOPPERVLAKTE (GBO)		
Nummer	Oppervlakte [m²]	Verdieping
GBO_Eh_00	49,45	begane grond
GBO_Eh_01	49,45	eerste verdieping
GBO_Eh_02	49,45	tweede verdieping
Totaal:	148,35	

RENVOOI RIOLERING	
o.s.	ontstoppingsstuk
t	aansluiting douche Ø75
wt	aansluiting wastafel Ø50
wc	aansluiting toilet Ø110
wm	aansluiting wasmachine Ø75
f	aansluiting fontein Ø50
gs	aansluiting gootsteen Ø75
vgs	aansluiting uitstortgootsteen Ø75
st	aansluiting standleiding Ø110
HWA	hemelwaterafvoer Ø80
	gescheiden rioleringssysteem - vwa aansluiten op gemeenteriool - hwa lozen op oppervlaktewater
Schematische weergave. Definitief leidingverloop volgens opgave installateur / aannemer	

Bouwbesluittoetsing van toepassing op de volgende woningen:

Type:	Bouwnummers:	Blok:
Eh	13	A
Eh-sp	22	A

Blokhoeve West
Omgevingsvergunning

Nie001
BV400

Blok A

tekening	Bouwbesluittoets type Eh
datum	02-05-2023
versie	B: 25-04-2024
status	definitief
schaal	1:100
formaat	A1
getekend	BB

bouwbesluittoets

architectenbureau
visser en bouwman bv
BERLICUMSEWEG 10 5248 NT ROSMALEN T 073 6412133 INFO@VISSERENBOUWMAN.NL WWW.VISSERENBOUWMAN.NL

form : A1(841x594mm)